



FLUIDO	COR DE PINTURA DO TUBO	PADRÃO MUNSELL	PADRÃO PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	AMARELO-SEGURANÇA	5Y 8/12	109 C
AR SINTÉTICO MEDICINAL	AMARELO-SEGURANÇA	5Y 8/12	109 C
ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	AZUL-MARINHO	5 PB 2/4	289 C
OXIGÊNIO MEDICINAL	VERDE-EMBLEMA	2,5 G 4/8	349 C
VÁCUO CLÍNICO	CINZA-CLARO	N 6,5	COOL GRAY
NITROGÊNIO MEDICINAL	PRETO	N 1	BLACK 3C1
DÍÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL	BRANCO-GELO	N 8,5	COOL GRAY

- 1 - ESTA PADRONIZAÇÃO BASEIA-SE NA NORMA WM-PR-059.
- 2 - A LOCALIZAÇÃO DA FAIXA DEVE SER:
 - * NAS PROXIMIDADES DAS CONEXÕES;
 - * A JUSANTE DAS VÁLVULAS (OU QUANDO NÃO POSSÍVEL FAZER À MONTANTE);
 - * NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIÇO;
 - * DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ATRAVESSADOS.
 - * EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSÁRIO ASSEGURAR A IDENTIFICAÇÃO.

NOTAS GERAIS:

- 1) DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2) PARA ATERRAMENTO DA CENTRAL DE CILINDROS E CERCA SEGUIR A NORMA WM-PA-327.
- 3) PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE CILINDROS SEGUIR A NORMA WM-PA-80B.
- 4) TODAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DEVEM SEGUIR A NORMA ABNT NBR 5410.
- 5) PREVER TUBO VAZADO OU ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR NATURAL.
- 6) DEVE SER CONSTRUÍDO UMA "RAMPA" PARA FACILITAR A TROCA e/ou REABASTECIMENTO DE CILINDROS.
- 7) TUBULAÇÕES EM COBRE ASTM B-75, CLASSE A, EXTREMIDADES PLANAS, DIÂMETROS CONFORME INDICADOS.
- 8) PRESSÃO DE TRABALHO DAS REDES = 6,0 kgf/cm2.
- 9) TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM À PRATA CONFORME NORMAS WM-PR-355 E WM-PR-359.
- 10) TODAS AS ROSCAS DEVERÃO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
- 11) PARA LIMPEZA DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA WM-PR-029.
- 12) PARA PINTURA DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA WM-PR-3825.
- 13) PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE SEGUIR A NORMA WM-PR-342.
- 14) PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES SEGUIR NORMA WM-PR-059.
- 15) PARA PURGA DAS REDES SEGUIR A NORMA WM-PR-853.
- 16) OS CILINDROS DEVEM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADOS PARA PREVENIR ACIDENTES.

LEGENDA:

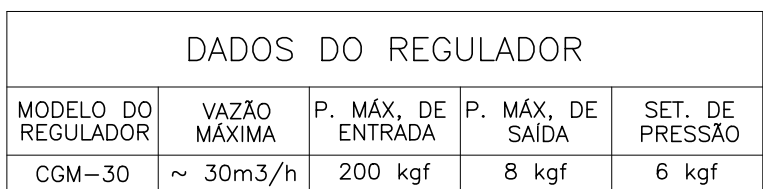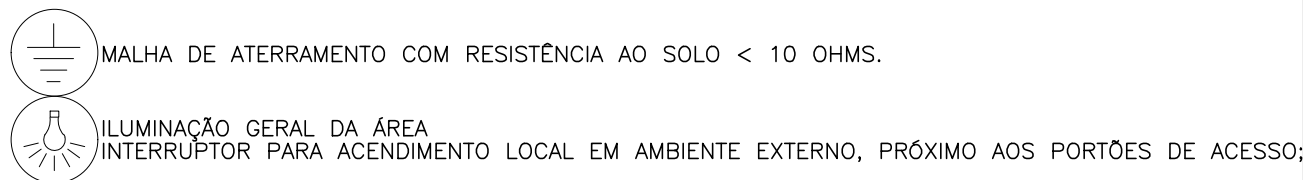

DETALHE DE INSTALAÇÃO – CENTRAL DE CILINDROS
S/ ESCALA

Obra:	UBS Jardim Celani
-------	-------------------

Título:

REDE DE MEDICINAL - CENTRAL DE CILINDROS
PARA AR MEDICINAL

Local: Rua Iugoslávia, Jardim Celani
Salto, Sp

Escala:	1/50
---------	------

Data de Emissão:
07/03/2025

Folha:

34/40